


ZKP

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

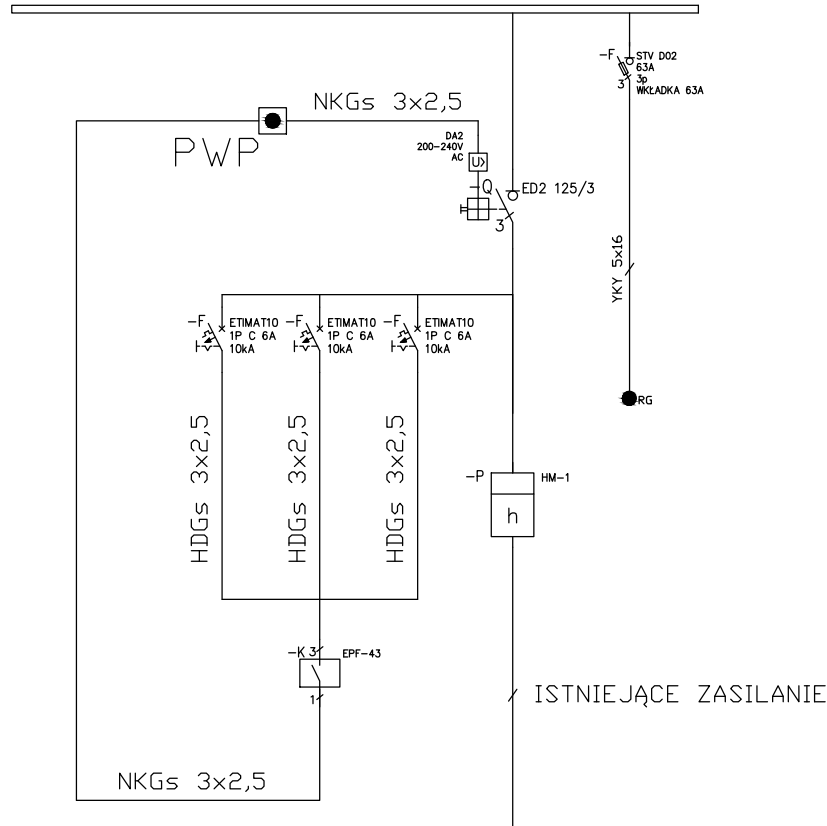

Projektant: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska
 Upr.Nr: 67/01/WŁ
 Sprawdzający: mgr inż.
 Upr. Nr:
 Asystent: inż. Joanna Kowalska
 Data: Styczeń 2018 r.

BUDYNEK GARAŻU OSP, Stare Skoszewy 19,
 obr. 0014, dz. nr 160/8, 160/12, 160/22
 160/26, 160/30

Nazwa Rys.
 SCHEMAT IDEOWY
 ZŁĄCZA ZKP

Tom: 1. PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala: — Nr Rys.: E3