


Zasyпка z gruntu rodzimego

Obudowa skrzyniowa typu box

Obsypka ochronna z piasku lub gruntu rodzimego o strukturze piasku zagęszczonego do MP = 100%

Rura PVC Ø315, 200 mm
Rura PE Ø160, 110 mm

Podsypka pod rurę z piasku zagęszczonego 0.2mm - 2.0mm, MP =100%

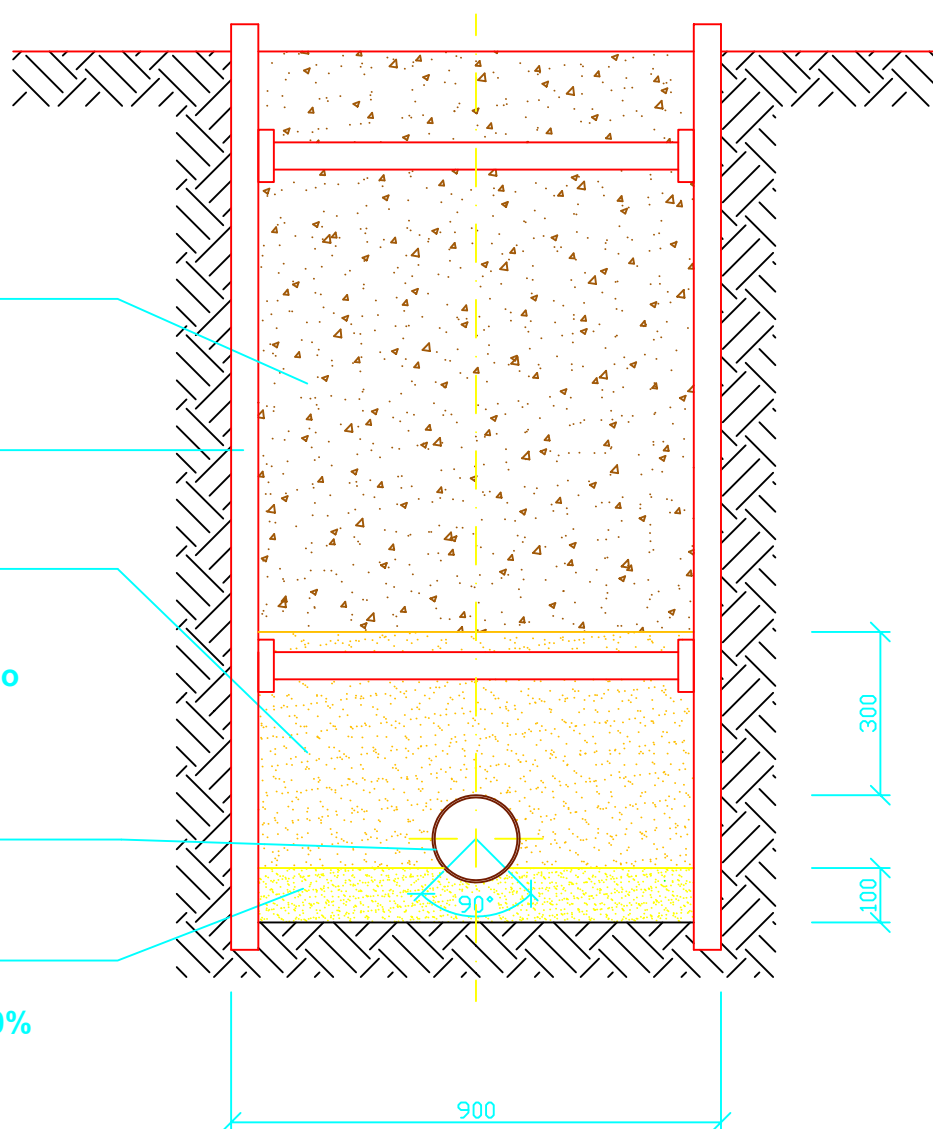

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH
MGR INŻ. STANISŁAW KŁOSIŃSKI
ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO

Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NA BUDOWĘ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI Z MIEJSCOWOŚCI TEOLIN I NATOLIN W GMINIE NOWOSOLNA		
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej - posadowienie w wykopie		
Adres:	gm. Nowosolna, obr.Natolin	data 04.2014 r.	
Inwestor:	Gmina Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1	skala ---	
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński	WKP/0271/ PWOS/06	Nr rys. 12
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo	