ROZMIESZCZENIE MATERIAŁU	OPIS	OKREŚLENIE AASHTO M43	OKREŚLENIE AASHTO M145	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA/ GĘSTOŚCI GRUNTU
Ⓓ MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY ULOŻONY POMIĘDZY WARSTWĄ UTWARDZONĄ, A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR	KAŻDY RODZAJ GRUNTU, SKAŁY, GRUNTU RODZINEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI INŻYNIERYJNYMI. NALEŻY SPRAWDZIĆ PLANY POD KĄTEM WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH UTWARDZENIA PODŁOŻA.	N/A	N/A	NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY. INSTALACJE ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGĄ MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.
Ⓒ MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY ULOŻONY POMIĘDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm A 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR. W PRZYPADKU NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH 61 cm.	GRUNT ZIARNISTY (DOBRZE PRZESORTOWANY) MIESZANINA KRUSZYWA, <35% FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57, 6, 67, 68, 7, 78, 8, 89, 9, 10	A-1 A-2 A-3	NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI 15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA. MASA WALCA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,44 T. SIŁA DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.
Ⓑ OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA KOMORY ORAZ USYPANA DO WYSOKOŚCI 15 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.	TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMIĘDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.
Ⓐ FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE PONIŻEJ STOPY KOMÓR	TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMIĘDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE UDAROWE LUB WALCOWANIE DO OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

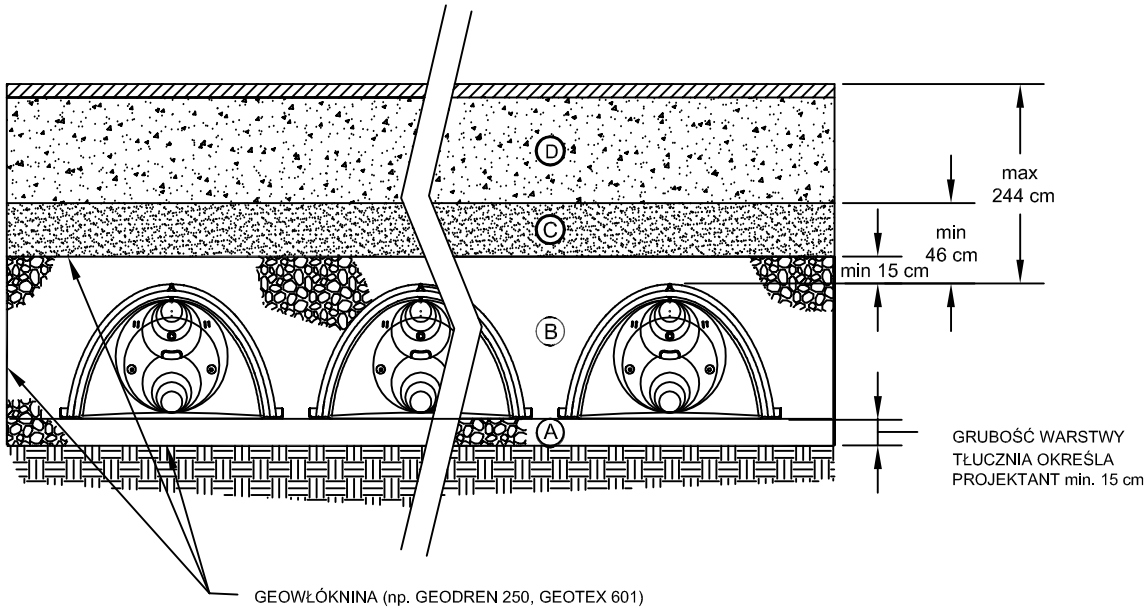

DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH TYPU CS - 310 I SC - 740 (lub równoważnych)

PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, KOMUNIKACJA
tel. kom. 0690 340 574, 696 666 527 e-mail: tawy@wp.pl
65-077 ZIELONA GÓRA UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/ 108

TYTUŁ: PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA

OBIEKT: UL. IRYSOWA, MACIEJKOWA, NIECKI, STOKROTKOWA, GMINNA 1 - ODWODNIENIE

PROJEKTANT: b. drogowa		
SPRAWDZIŁ: b. drogowa		
PROJEKTANT: b. sanitarna	JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG	01.10.2014 r.
OPRACOWAŁ:		

TYTUŁ RYS.: DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA KOMÓR DRENAŻOWYCH

SKALA: schemat

rys.nr 13