

Poziom porównawczy 175,00 m n.p.m

[illegible]

Studnia inspekcyjna TEGRA 425
D400 właz żeliwny, na rurze teleskop.
Kineta PP typ III połączeniowa dopływ L (425) DN160

Studnia inspekcyjna TEGRA 425
Ø400 właz żeliwny, na rurze teleskop.
Kineta 30° TEGRA 425 DN160

0400 właz żeliwny, na rurze teleskop.
Kineta 30° TEGRA 425 DN160


Studnia Inspekcyjna TEGRA 425
Ø400 włącz żeliwny, na rurze teleskop.
Kineta połączeniowa (dopływ lewy) TI

Studnia inspekcyjna TEGRA 425
Ø400 włącz żeliwny, na rurze teleskop.
Kineta 30° TEGRA 425 DN160

Abstract

Studnia rewizyjna żelbetowa DN1200 z osadnikami

Studnia przyłączeniowa systemu rozsączającego ACO Stormbrix

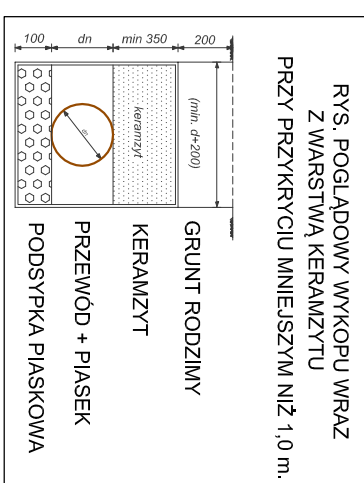

UWAGA:

• Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić zgodność rzędów projektowanych z rodzajem przewodu, w szczególności rzędy smięlnych i smięlny przewodu wodoodpornych.

Kanale prowadzone w ścianie przemianazala należy bezwzględnie odcieplić kanalizacyjnym systemem.

• W przypadku kanalizacji zaprojektowanej z rur PVC-U H, SN8, należy wykonać zabezpieczenie przedzłazaniem i odizolować przewody przedzłazaniem i odizolacją o 0,5 - 0,7 m.p.t.

• W przypadku kanalizacji wykonanej z rur PCW, należy wykonać zabezpieczenie przedzłazaniem i odizolacją o 0,5 - 0,8 m.p.t.

• kanale elektryczne 0,6 - 0,8 m.p.t.

• kanale elektryczne 0,6 - 0,8 m.p.t.

• kanalizacja 1,5 m.p.t.

• wodociąg 1,8 m.p.t.

W przypadku skrzyżowania projektowanego kanału i sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacyjnej, wodoodpornych k o n e k c y j n y j jest konieczne odizolować osłony rurę np. AROT typ A.

Na uruchomienie stosować stopniowo, przez centymetry, podgrzewa. Na uruchomienie rur osłonych stopniowo, przez centymetry, podgrzewa.

Rzędna terenu istniejącego	190,84		189,67
Rzędna dna kanatu	189,43		188,51
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,41		1,16
Odległości [m]		9,25	
Średnica, materiał			10,00 %
Spadek		PVC-U SN8 160X4,7	
Długość trasy [m]	0,00		9,25

Studnia inspekcyjna TEGRA 425
Ø400 właz żeliwny, na rurze teleskop.

Kineta 30° TEGRA 425 DN160

ELIER

ELIER Piotr Sępiński
Gródzka 42A, 35-350 Białym
Przebiegów
Proszynów, ul. Iłuska 2
61-070, 813 97 60
tel., kom. 0 668 297 680
e-mail: proszyn@elierzp.pl, <http://www.elierzp.pl>

TEMAT OPRACOWANIA

**PROJEKT BUDOWANY WNIEMNIERZNYCH INSTALACJI
WOD.-KAN.-POZ. I ZEMIEŃNARZNYCH INSTALACJI
KANALIZACJI, SANITARIJI I DESZCZOWEJ DLA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYCH SKOSZEWACH I
GMINA NOWOSOLU, 92-701 ŁÓDŹ.**

TRZĘŚ RYSUNKU

PROFIL ZEMIEŃNARZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTANT

Elur Ing mgr inż. Piotr Sępiński

SPRZĄDZ.	mgr inż. Marcin Szlowski Nr upr.: LOD/2666/PWOS/15		
ASISTENCI	mgr inż. Jacek Nowotwórca mgr inż. Przemysław Zygmuntowski mgr inż. Karol Kępski mgr inż. Adam Dębski		
ZNACZENIE	BRANŻA	DATA	SKALA
48/17/Szkosowy przebudowa	SANITARNIA	08.2017	1:100
			7